

Lipce Reymontowskie, 2020-06-18

Znak sprawy: RGPiK.271.6.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zapytania ofertowego na „Budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną”.

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

Zamawiający udziela odpowiedzi na pisemne zapytani Wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Czy dopuszczą Państwo nawierzchnię z gumowych mat przerostowych o wymiarach 1,5m x1,0m, grubości 20mm i HIC 3,4. /Karta w załączniku/

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z wykorzystaniem gumowych mat przerostowych. Koniecznym jest, aby wykorzystana mata przerostowa posiadała wymagane certyfikaty i spełniała wymagane normy dotyczące wysokości swobodnego upadku (HIC) dla wskazanych w zapytaniu ofertowym urządzeń.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji zapytania ofertowego znak sprawy: RGPiK.271.6.2020.

WOJT


Marek Satek

Załącznik:


Karta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych nanawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniającymi możliwość przerośnięcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocą szpilek montażowych i zacisków. Ogólny sposób montażu został przedstawiony na poniższych rysunkach.

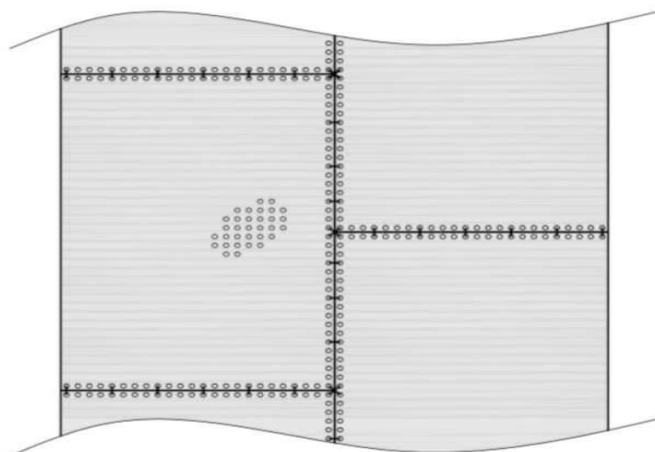

rysunek ilustrujący sposób montażu mat granicznych.

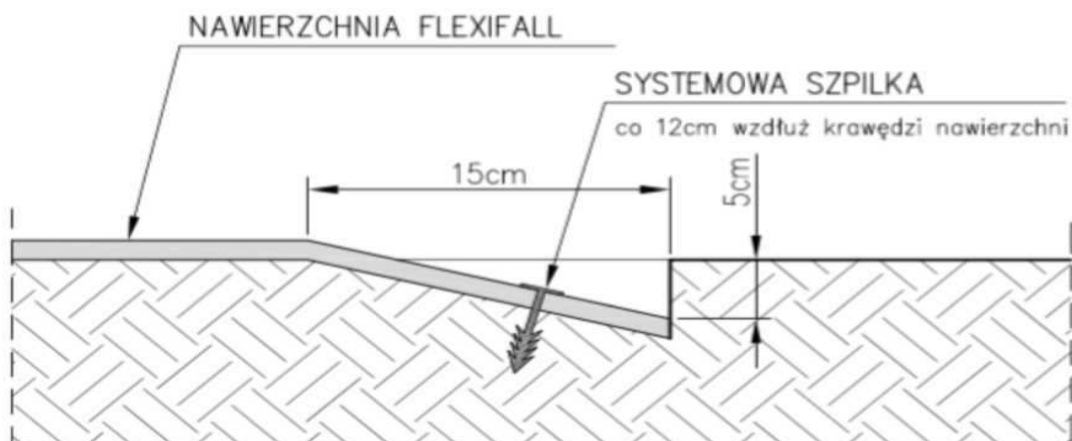

Montaż mat należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji producenta.

Nawierzchnia zapewnia wysokość swobodnego upadku (HIC) do **3,4 m**. Maty o takim parametrze zapewnią bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urządzeń zabawowych oraz umożliwią w przyszłości doposażenie placu zabaw o dowolne dodatkowe urządzenia, bez konieczności zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty, bezwzględnie muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą **PN-EN1177** oraz atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.

- Parametr HIC - min. **3,4m**
- Grubość maty – max **20mm**